



La Visite Energie

Lundi 4 juillet 2022

Audrey Hennebert
Conseillère Environnement et Développement Durable
audrey_hennebert@loir-et-cher.cci.fr
Tél: 02 54 44 65 26

La Visite Energie

Réalisation d'une évaluation à partir de l'outil ADEME « évalénergie »

Vous bénéficiez :

- D'un audit de vos factures d'énergie
- D'un bilan de la situation énergétique de votre site,
- De pistes d'actions pour réduire vos consommations d'énergie,
- De recommandations pour la mise en place d'une démarche de réduction d'énergie (définition d'IPE...)
- De la mise à disposition de l'outil Evalénergie pour faire le suivi des consommations d'énergie



La Visite Energie

Entreprises cibles :

- artisans, industries, commerce de gros,, commerce de grande superficie, service, camping, hôtel, restaurant
- Puissance souscrite supérieur à 36kVA
- Non soumise à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique



La Visite Energie


ANALYSE DES POSTES A CONSOMMATIONS D'ENERGIE

Répartition des consommations par grands usages (MWh et %)

Transport : transport

Process : Chaufferies industrielles, vapeur, air comprimé, froid, équipements électriques, procédés production, ventilation, éclairage

Chauffage-Ambiance : chauffage locaux

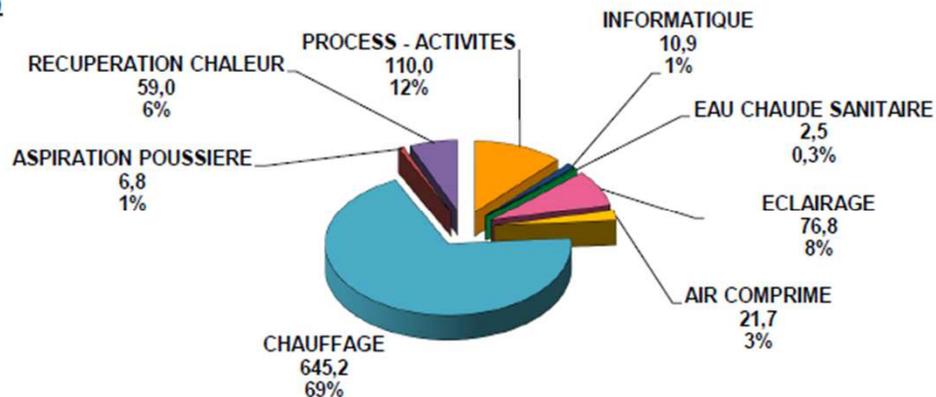


Répartition des coûts par grands usages (K€)

Transport : transport

Process : Chaufferies industrielles, vapeur, air comprimé, froid, équipements électriques, procédés production, ventilation, éclairage

Chauffage-Ambiance : chauffage locaux

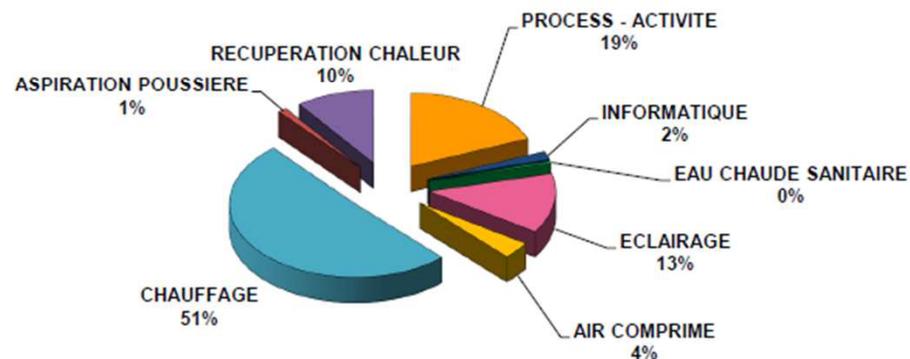


→ Estimation calculée (pas de campagne de mesure)


La Visite Energie

- Définition d'indicateur de performance énergétique

Ratios liés à l'énergie

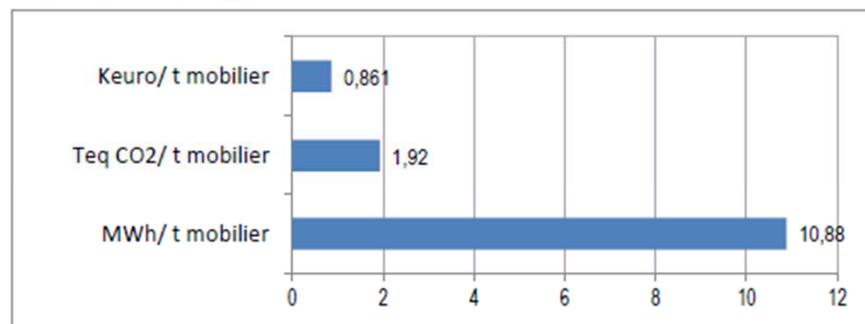

Ratios liés à l'électricité

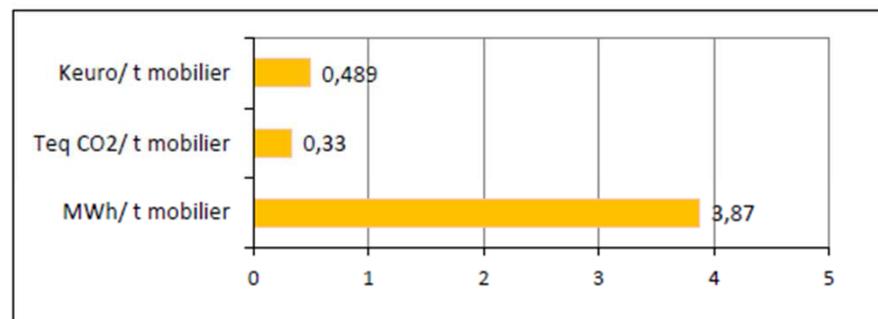

Indicateur d'activité

0,13 kWh / € CA

→ Un simple suivi des kWh n'est pas suffisant...
...comparer la consommation par rapport à l'activité est indispensable dans le cadre d'une démarche d'économie d'énergie

La Visite Energie

- L'audit facture

→ Optimisation HP/HC

→ Dimensionnement du contrat

→ Énergie réactive

→ Test d'éligibilité à la CSPE

Contrat type	C4	
⊕ Puissance souscrite	96	KVA
Option C4	CU (< à 2000 h)	
Option C2 C3		
⊕ Heures de consommation	380	Heures
⊕ Révision Option à prévoir		
⊕ Consommation énergie active	36 472	kWh
⊕ Consommation HP	28 694	kWh
⊕ Consommation HC	7 778	kWh
⊕ Pourcentage HC	21.33%	
⊕ Rythme de l'activité		
⊕ Dépassement de puissance souscrite	NON	
⊕ % de la facture HTT	0%	
⊕ Adaptation de la puissance à prévoir	OUI	
⊕ Energie réactive facturée sur mes mois d'hiver	-	kVARh
⊕ Montant de la facturation de l'énergie réactive	0	
⊕ % de la facture HTT	0%	
⊕ Compensation d'énergie réactive à prévoir	NON	

La Visite Energie

Modalités :

- Enquête des pratiques de l'entreprise (1/2 journée sur site)
- Analyse des données (contrats, facturations, relevés des constats d'audit terrain..)
- Elaboration et rendu d'un rapport avec préconisations

Coût : 950€HT

